


**ANALYSE DES INCIDENTS POUR L'ANNÉE 1 - 1ER DÉCEMBRE 2016 AU 30 NOVEMBRE 2017**

Nombre de Cause pr...

### Cause probable

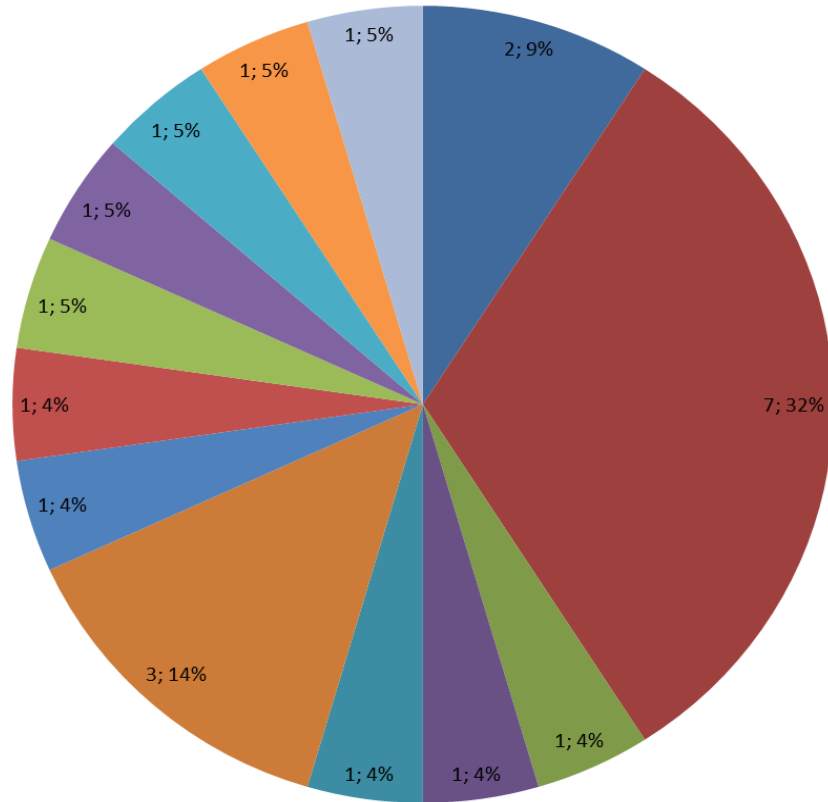


#### Cause probable

- 241-Soudage ou découpage à proximité d'un combustible (Utilisation inadéquate d'une source d'inflammation)
- 325-Mauvais entretien lié au premier matériau enflammé (Utilisation inadéquate du matériau enflammé)
- 410-Défaillance ou bris d'une pièce mécanique, fuite dans une pièce (Défaillance ou défautuosité mécanique ou électrique)
- 430-Court-circuit électrique (Défaillance ou défautuosité mécanique ou électrique)
- 499-Défaillance ou défautuosité mécanique ou électrique indéterminée (Défaillance ou défautuosité mécanique ou électrique)
- 620-Mauvais usage d'un appareil brûlant du bois (Mauvaise utilisation d'un équipement)
- 690-Autre mauvaise utilisation d'un équipement (Mauvaise utilisation d'un équipement)
- 790-Autre erreur humaine, (distraction, personne endormie) (Erreur humaine)
- 990-Autre cause (Autre)
- 530-Installation à proximité d'un combustible (Défaut de conception, de construction ou d'installation)
- 631-Capacité maximum d'un appareil dépassée (Mauvaise utilisation d'un équipement)
- 370-Combustible placé à proximité d'une source de chaleur (Utilisation inadéquate du matériau enflammé)
- 633-Capacité maximum d'une installation dépassée (Mauvaise utilisation d'un équipement)

Date intervention S... Ville DSI-2003 asso... Code d'appel

Nombre de Lieu d'...

## Lieu d'origine de l'incendie

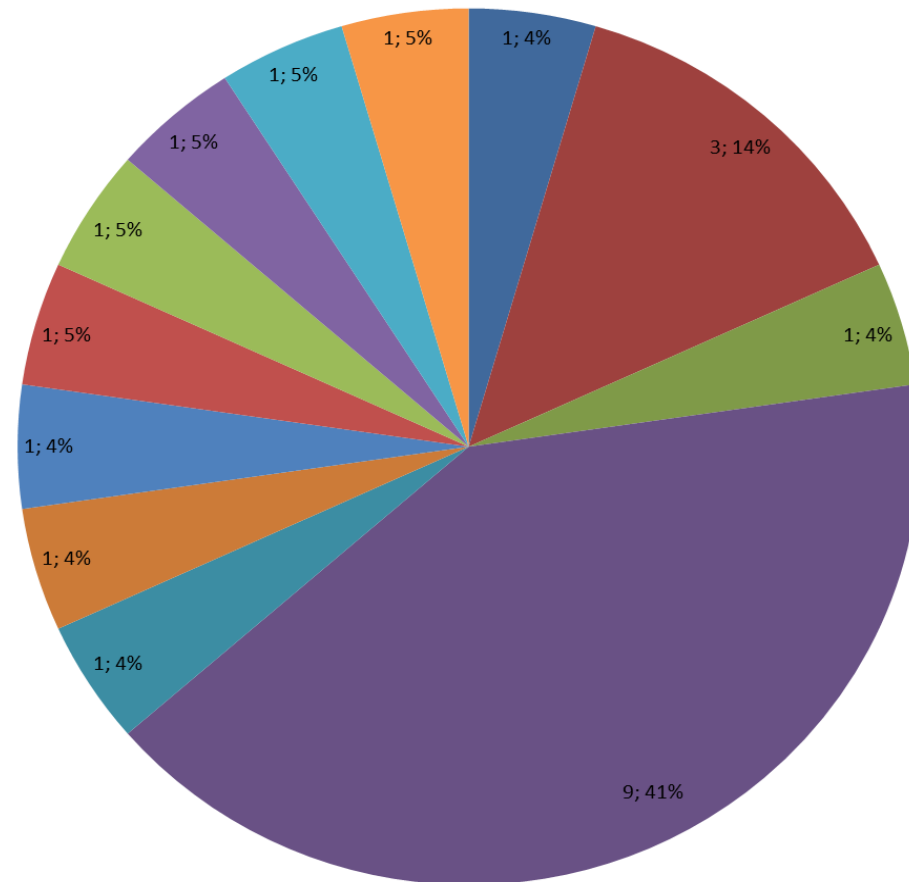


Lieu d'origine

- 210-Chambre à coucher (Lieu résidentiel)
- 230-Cuisine, coin cuisine (Lieu résidentiel)
- 470-Garage intérieur (Aire d'entreposage intérieur)
- 580-Cheminée, conduit de carneau, tuyau d'évacuation des gaz (Gaines et conduits)
- 620-Local d'équipement de chauffage (chaufferies, placards de chauffe-eau, salles des chaudières) (Aire de service et salle d'équipement)
- 810-Espace vert et agricole (Aire extérieure)
- 820-Cour, patio, terrasse (Aire extérieure)
- 220-Salon, salle de séjour, salle de jeux (Lieu résidentiel)
- 690-Autre aire de service et salle d'équipement (Aire de service et salle d'équipement)
- 699-Aire de service et salle d'équipement indéterminée (Aire de service et salle d'équipement)
- 540-Tuyau, canalisation, incluant les pipelines (Gaines et conduits)
- 499-Aire d'entreposage intérieur indéterminée (Aire d'entreposage intérieur)

Nombre de Source de c...

### Source de chaleur

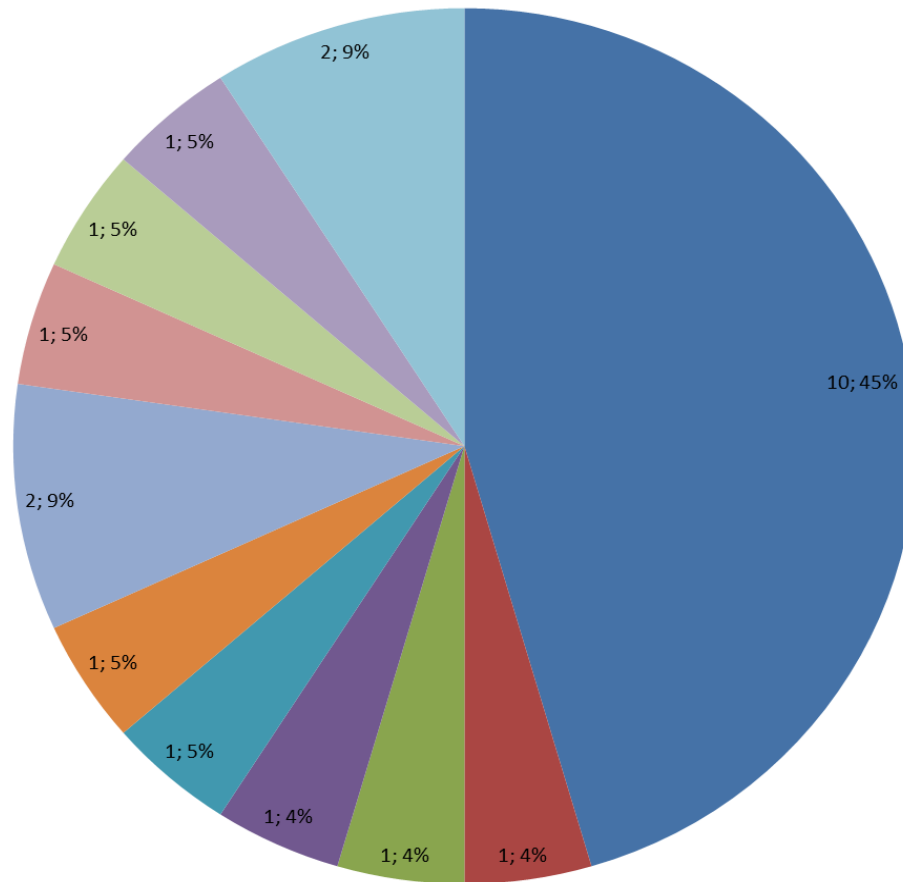

#### Source de chaleur


- 231-Poêle à bois ou à granules (Appareil de chauffage)
- 240-Appareil de chauffage individuel portatif (chaufferette, salamandre, avec ou sans ventilateur) (Appareil de chauffage)
- 720-Allumette, briquet (Articles de fumeur et objets à flamme nue)
- 760-Cendres chaudes, braises, tisons, étincelles (Articles de fumeur et objets à flamme nue)
- 999-Source de chaleur indéterminée (Divers)
- 751-Chalumeau coupeur (Articles de fumeur et objets à flamme nue)
- 112-Four du poêle ou de la cuisinière (Équipement de cuisine)
- 914-Roulements, courroies, convoyeurs, freins (Divers)
- 220-Chauffe-eau (Appareil de chauffage)
- 753-Chalumeau (fourneau à plombier, lampe à braser, lampe à souder, brûleur, fer à souder, chalumeau à décaper, colleuse) (Articles de fumeur et objets à flamme nue)
- 250-Foyer (Appareil de chauffage)

S. Ville DSI-2003 asso... Code d'appel Date intervention

Nombre de Mode d'infla...

### Mode d'inflammation

Mode d'inflammation

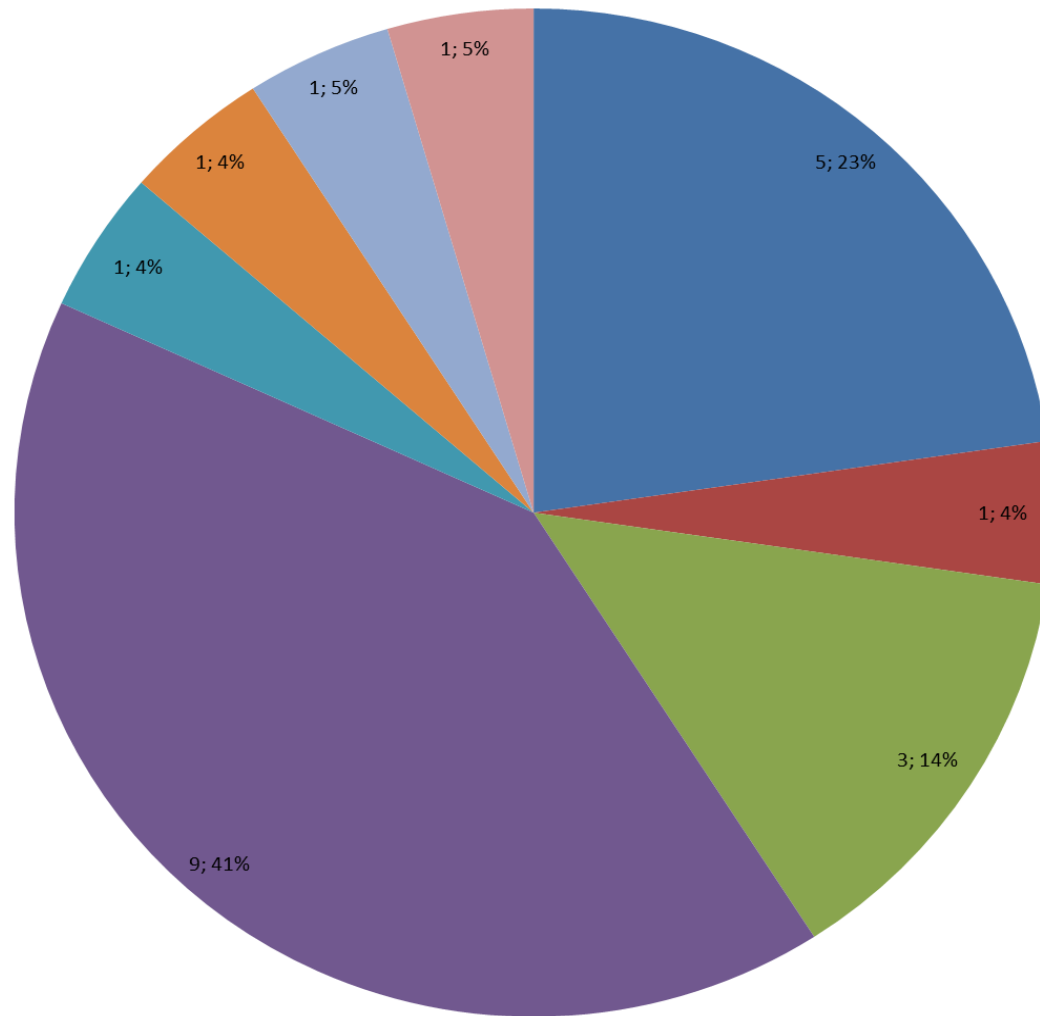

10-Surchauffe

12-Explosion

1-Auto-inflammation

2-Inflammation

3-Frottement

7-Arc électrique

99-Indéterminé

11-Réactivation